




Störungsleitfaden für Funksirenensteuerung der Firma: _____
 Type: _____

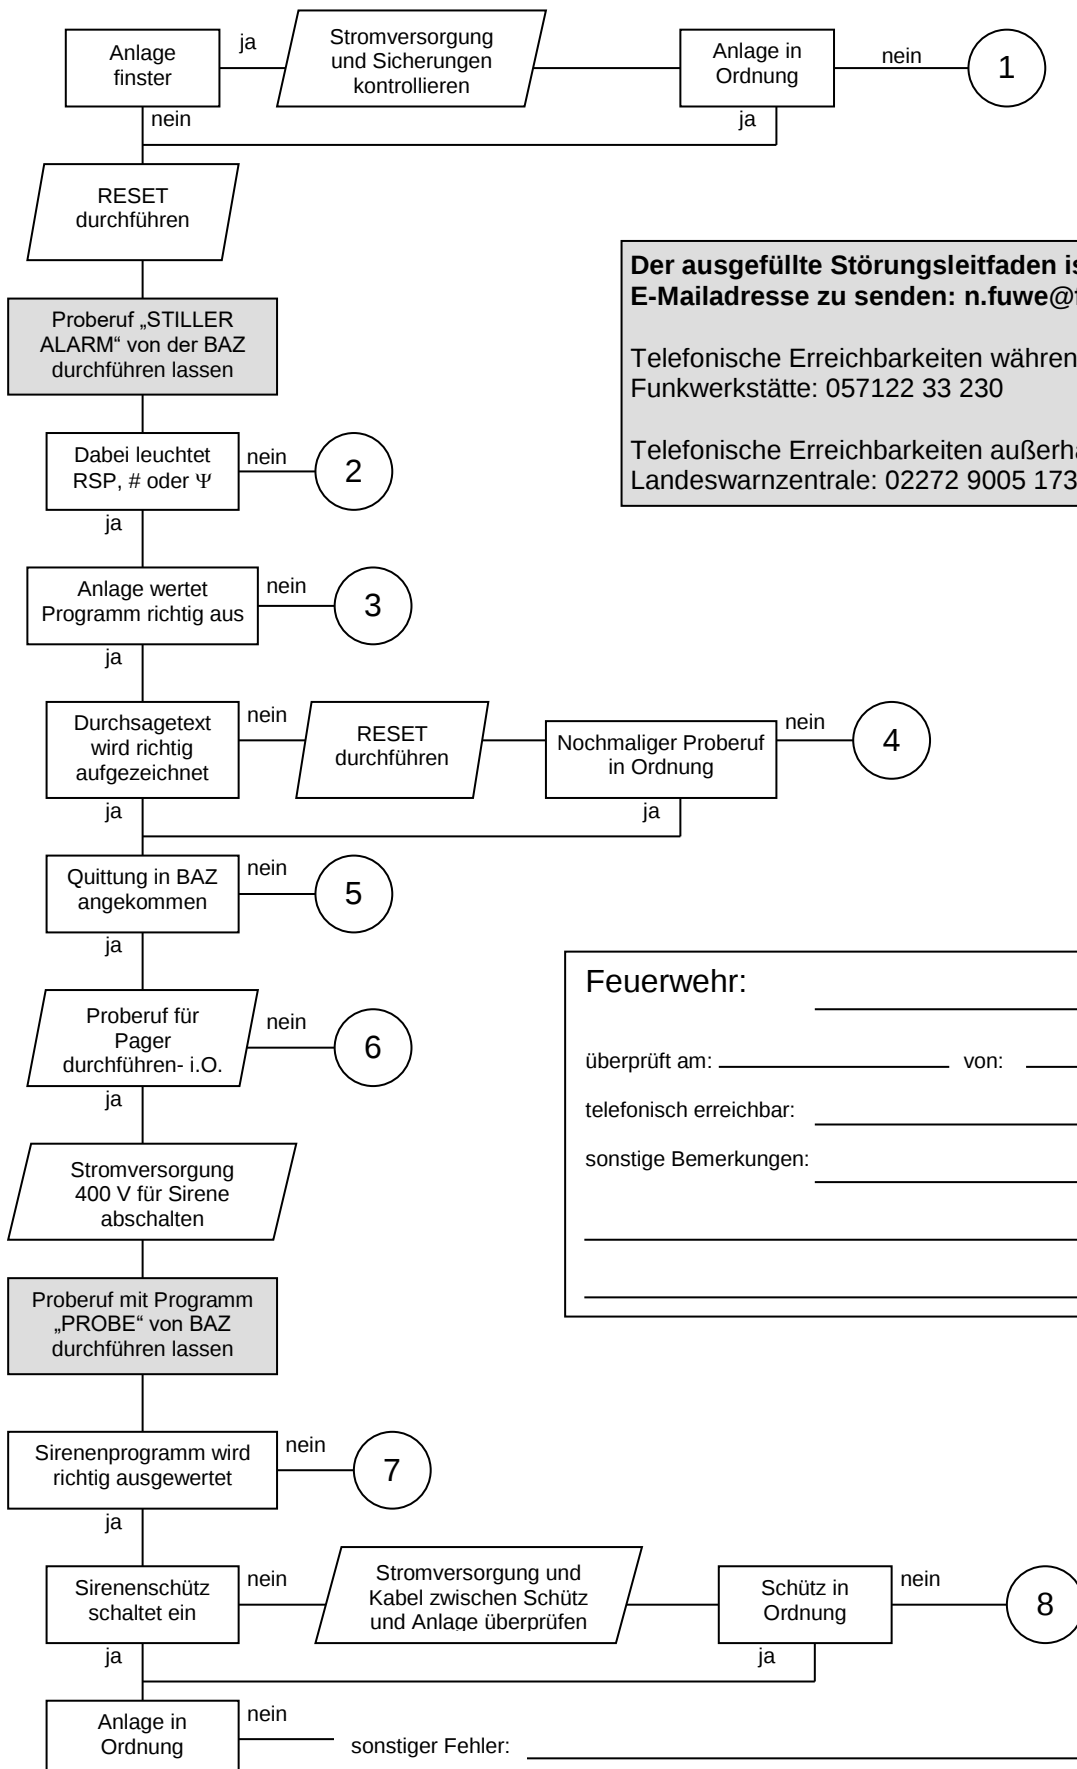

Der ausgefüllte Störungsleitfaden ist an folgende E-Mailadresse zu senden: n.fuwe@feuerwehr.gv.at

Telefonische Erreichbarkeiten während der Dienstzeit:
 Funkwerkstätte: 057122 33 230

Telefonische Erreichbarkeiten außerhalb der Dienstzeit:
 Landeswarnzentrale: 02272 9005 17374

Feuerwehr: _____

überprüft am: _____ von: _____

telefonisch erreichbar: _____

sonstige Bemerkungen: _____

ACHTUNG! Stromversorgung 400 V wieder einschalten